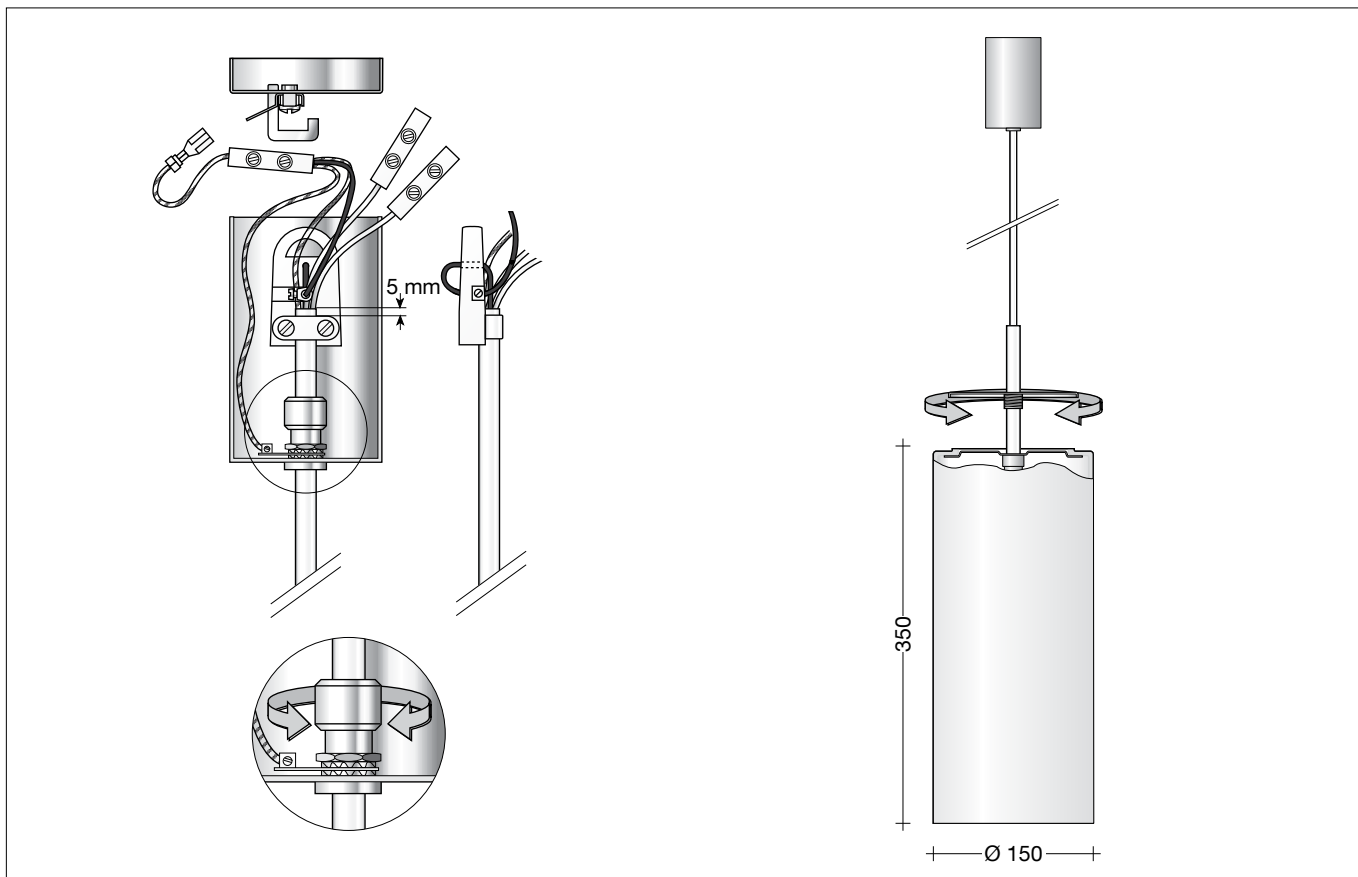


BEGA**56 342.3**

Pendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich
 Pendant luminaire for indoor use
 Suspension pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Instructions for use****Fiche d'utilisation****Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte für freistrahlen-
 des und gleichmäßiges Licht mit mundgeblasenem
 Opalglas, seidenmatt und Metallarmatur.

Application

Pendant luminaire · indoor luminaire for free-
 radiating and uniform light with hand-blown
 opal glass, satin matt and metal housing.

Utilisation

Suspension luminaire d'intérieur à répartition
 de lumière diffuse et uniforme avec verre opale
 soufflé à la bouche, satiné mat et armature
 métallique.

Leuchtmittel

Kompakt-Leuchtstofflampe
 TC-TELI 26 · 32 · 42 W · GX 24 q-3/4

Lamp

Compact fluorescent lamp
 TC-TELI 26 · 32 · 42 W · GX 24 q-3/4

Lampe

Lampe fluorescente compacte
 TC-TELI 26 · 32 · 42 W · GX 24 q-3/4

Osram:

Dulux T/E Plus 26 W /...	1800 lm
Dulux T/E Plus 32 W /...	2400 lm
Dulux T/E Plus 42 W /...	3200 lm

Osram:

Dulux T/E Plus 26 W /...	1800 lm
Dulux T/E Plus 32 W /...	2400 lm
Dulux T/E Plus 42 W /...	3200 lm

Osram:

Dulux T/E Plus 26 W /...	1800 lm
Dulux T/E Plus 32 W /...	2400 lm
Dulux T/E Plus 42 W /...	3200 lm

Philips:

PL-T 26 W/4p	1800 lm
PL-T 32 W/4p	2400 lm
PL-T 42 W/4p	3200 lm

Philips:

PL-T 26 W/4p	1800 lm
PL-T 32 W/4p	2400 lm
PL-T 42 W/4p	3200 lm

Philips:


PL-T 26 W/4p	1800 lm
PL-T 32 W/4p	2400 lm
PL-T 42 W/4p	3200 lm

Bitte beachten Sie die Betriebshinweise der
 Lampenhersteller.


Please note the lamp manufacturers' operating
 instructions.

Veillez respecter les instructions des fabricants
 de lampes.


Produktbeschreibung

Metallarmatur und Baldachin,
 Oberfläche Chrom
 Mundgeblasenes Opalglas, seidenmatt
 Leitungspendel · Mantelleitung schwarz
 3 × 0,75 [□] mit 1 Stahlseil
 Gesamtlänge der Leuchte ~2050 mm
 Anschlussklemmen
 und Schutzleiterklemme 2,5 [□]
 Fassung GX 24 q-3/4
 Elektronisches Vorschaltgerät
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 Schutzklasse I
 – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 1,5 kg

Product description

Metal housing and canopy,
 chrome finish
 Hand-blown opal glass, satin matt
 Black flex suspension 3 × 0.75 [□]
 with 1 steel messenger wire
 Overall length of luminaire ~2050 mm
 Connecting terminals
 and earth conductor terminal 2,5 [□]
 Lampholder GX 24 q-3/4
 Electronic ballast
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 Safety class I
 – Safety mark
CE – Conformity mark
 Weight: 1.5 kg

Description du produit

Armature et cache-piton métallique,
 finition chrome
 Verre opale soufflé à la bouche, satiné mat
 Suspension par câble noir 3 × 0,75 [□]
 avec 1 fil d'acier
 Longueur totale du luminaire ~2050 mm
 Bornier
 et borne de mise à la terre 2,5 [□]
 Douille GX 24 q-3/4
 Ballast électronique
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 Classe de protection I
 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
 Poids: 1,5 kg

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Internetseite www.bega.de.

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Montage

Netzanschlussleitung durch Montageplatte führen. Montageplatte mittels geeignetem Befestigungsmaterial an der Decke befestigen. Baldachin an der Leitung nach unten schieben und Leuchtaufhänger in Deckenhaken einhängen. Schutzleiterverbindung zur Montageplatte (Steckverbindung) und Schutzleiteranschluss sowie elektrischen Anschluss an Klemmen vornehmen. Leuchtmittel in Fassung einsetzen und durch Rechtsdrehung verriegeln. Glasabdeckung losschrauben und anheben. Glas in Glasträger einhängen und ausrichten. Glasabdeckung aufschrauben. Baldachin fest an die Decke schieben, damit er von der Montageplatte zentriert wird. Mit der Mutter im unteren Teil des Baldachins läßt sich die Klemmwirkung für unterschiedliche Leitungsdurchmesser einstellen.

Kürzen des Leitungspendels

Klemmen entfernen. Schutzleiterverbindung lösen (Steckverbindung). Feststellschraube am Aufhänger lösen, Stahlseil herausziehen und Kabelschelle lösen. Kabel auf gewünschte Länge kürzen und ca. 10 cm absetzen. Bitte berücksichtigen Sie diese 10 cm bei der gewünschten Gesamtlänge. Kabel in die Kabelschelle einlegen und so befestigen, dass der Mantel ca. 5 mm über die Kabelschelle hinausragt. Stahlseil durch das kleine Loch des Aufhängers führen und durch die Befestigungsklemme zurückführen, strammziehen und mit Feststellschraube befestigen. Leitungsenden wieder an Klemmen anschließen, dabei Stahlseil mit Schutzleiter verbinden. Schutzleiterverbindung herstellen (Steckverbindung) und elektrischen Anschluss an Klemmen wieder herstellen.

Lampenwechsel · Wartung

Anlage spannungsfrei schalten. Zum Reinigen und Lampenwechsel Glasabdeckung losschrauben und anheben. Glas aushängen. Leuchte und Glas reinigen. Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden. Lampe wechseln.

Light technique

Luminaire data for the light planning program DIALux for outdoor lighting, street lighting and indoor lighting as well as luminaire data in EULUMDAT- and IES-format you will find on the BEGA web page www.bega.com.

Safety indices

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. If damage is caused by improper use or installation, the manufacturer is released from any liability. If the luminaire will subsequently be modified, the person responsible for the modification will be considered as manufacturer.

Installation

Lead the mains supply cable through the mounting plate. Fix mounting plate to the ceiling by using suitable fixing material. Pull canopy down the cable and fit hanger to hook. Make earth connection to mounting plate (plug connection) and earth and electrical connection to the terminals. Insert lamp into lampholder and lock it by turning it clockwise. Unscrew glass cover and lift it. Place glass onto the glass support adjust it accordingly and rescrew the glass cover. Press canopy against the ceiling to get it centered by the mounting plate. The clamping effect for different cable diameters can be adjusted by the nut at the lower part of the canopy.

Shortening of flex suspension

Remove terminals from the cable. Disconnect earth wire (plug connection). Loosen fixing screw at the hanger, pull out the steel wire and loosen screws from the cable collar. Shorten cable to the length required and strip cable coating approx. 10 cm. Please consider these 10 cm when cutting the cable to the required length. Place cable back into the cable collar and tighten both screws. Make sure that approx. 5 mm off the cable coating protrude out of the collar. Lead the steel wire through the little hole in the hanger and lead it back through the fixing terminal. Pull steel wire tight and fix it with screw. Connect wires to the terminals and make sure to connect the steel wire to the earth terminal. Make earth connection (plug connection). Make electrical connection to the terminals.

Relamping · Maintenance

Disconnect the electrical installation. To clean the luminaire and to change the lamp unscrew glass cover and lift it. Take off the glass. Clean glass and luminaire. Use only solvent-free cleansers. Change the lamp.

Technique d'éclairage

Les données des luminaires pour le programme de calcul d'éclairage DIALUX concernant l'éclairage extérieur, l'éclairage des rues et l'éclairage intérieur, de même que les données des luminaires aux formats EULUMDAT et IES figurent sur notre site www.bega.com

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui les effectuera.

Installation

Passer le câble par la platine de fixation. Installer la platine de fixation au plafond avec le matériel approprié. Tirer le cache-piton vers le bas sur le câble et fixer le suspendeur au crochet. Procéder à la mise à la terre à la fiche de la platine de fixation et puis faire le branchement électrique aux borniers. Poser la lampe dans la douille et la verrouiller en tournant vers la droite. Dévisser le couvercle et le monter. Poser le verre sur le support et l'équilibrer. Refixer le couvercle. Pousser le cache-piton vers le plafond pour qu'il soit centré par la platine de fixation. On peut régler la borne au bas du cache-piton pour différents diamètres de câble en ajustant l'écrou.

Raccourcir le câble de suspension

Enlever la borne dans le cache-piton. Enlever le raccordement à la mise à terre (prise à fiche). Desserrer la vis d'arrêt du suspendeur, retirer le fils d'acier et débloquer le collier. Raccourcir le câble à la longueur souhaitée et considérer 10 cm supplémentaires à dénuder. Poser le câble dans le collier et le fixer de façon que l'isolation ne dépasse de 5 mm. Introduire le fil d'acier dans l'orifice et le repasser à travers la borne. Serrer le fil d'acier et le bloquer avec la vis d'arrêt. Fixer les fils de raccordement dans la borne et connecter le fil d'acier à la mise à la terre. Faire le raccordement à la mise à terre (prise à fiche). Procéder au raccordement électrique à la borne.

Changement de lampe · Entretien

Débrancher l'installation du réseau. Pour nettoyer le luminaire et changer la lampe, dévisser le couvercle et le monter. Enlever le verre. Nettoyer le verre et le luminaire. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant. Changer la lampe.

Ersatzteile

Ersatzglas	113156.OEG
Fassung	630247
Ersatzglas	95770

Spare

Spare glass	113156.OEG
Lampholder	630247
Spare glass	95770

Pièces de rechange

Verre de rechange	113156.OEG
Douille	630247
Verre de rechange	95770