


BEGA**99 460**

Seil-Abspannleuchte
Cable tension luminaire
Suspension pour installation sur câble

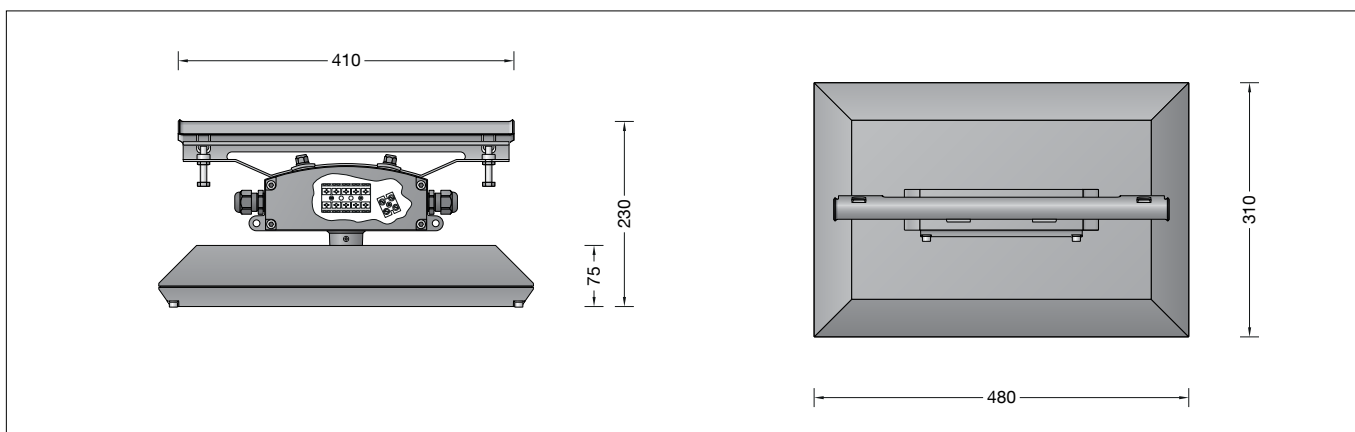

IP 66

**Gebrauchsanweisung****Instructions for use****Fiche d'utilisation****Anwendung**

LED-Pendelleuchte mit symmetrisch-bandförmiger Lichtstärkeverteilung für den Einsatz in Spannseilanlagen.
Die Lichtstärkeverteilung eignet sich besonders für die Beleuchtung von Straßen nach DIN EN 13201.
Die Seilaufhängung der Leuchte eignet sich für Queraufhängungs- und Längskettensysteme.

Application

LED pendant luminaire with symmetrical flat beam light distribution for use with catenary systems.
Their light distribution is especially suitable for illuminating streets according to DIN EN 13201.
The cable hanger system of the luminaire is suitable for transverse suspension systems and longitudinal chain systems.

Utilisation

Suspension LED à répartition symétrique-elliptique à utiliser suspendu sur un câble.
La répartition lumineuse est particulièrement adaptée à l'éclairage des rues selon la norme DIN EN 13201.
La fixation du luminaire est parfaitement adaptée aux systèmes de câbles tendus.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Sicherheitsglas entspiegelt
Silikondichtung
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
Seilaufhänger für Spannseil von \varnothing 5 mm bis \varnothing 12 mm mit Aufhängebügel und Seilklemme
Druckschrauben M8 und Kontermuttern aus Edelstahl – Werkstoff Nr. 1.4301
Horizontal stufenlos um $\pm 5^\circ$ einstellbar
Vertikal stufenlos um 360° einstellbar
Anschlusskasten mit Leitungseinführungen zum Durchschleifen der Anschlussleitung \varnothing 10 - 14 mm max. $5 \times 2,5$ [□]
LED-Netzteil
220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
Im Gleichspannungsbetrieb wird die LED-Leistung auf 50 % begrenzt
DALI steuerbar
Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden
Schutzklasse I
Schutzart IP 66
Staubdicht und Schutz gegen starkes Strahlwasser
Schlagfestigkeit IK08
Schutz gegen mechanische Schläge < 5 Joule
 – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Windangriffsfläche: 0,065 m²
Gewicht: 8,4 kg

Product description

Luminaire made of aluminium alloy, aluminium and stainless steel
Safety glass, antireflection-coated
Silicone gasket
Reflector made of pure anodised aluminium
Cable hanger for tension cable of \varnothing 5 mm to \varnothing 12 mm with suspending bracket and cable clamp.
Thrust screws M8 and lock nuts are made of stainless steel – grade No 1.4301
Horizontal infinitely adjustable $\pm 5^\circ$
Vertical infinitely adjustable 360°
Connection box with cable entries for through-wiring of mains supply cable \varnothing 10 - 14 mm max. $5 \times 2,5$ [□]
LED power supply unit
220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
During DC operation the LED power is reduced to 50 %
DALI controllable
A basic isolation exists between power cable and control line
Safety class I
Protection class IP 66
Dust-tight and protection against strong water jets
Impact strength IK08
Protection against mechanical impacts < 5 joule
 – Safety mark
CE – Conformity mark
Wind catching area: 0.065 m²
Weight: 8.4 kg

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
Verre de sécurité antireflet
Joint silicone
Réflecteur en aluminium pur anodisé
Boîtier de suspension pour câble de diamètre 5 mm à 12 mm avec étrier de suspension serre-câble.
Vis de blocage M8 et écrous de serrage en acier inoxydable – Matériau Nr. 14301
Réglage horizontal sans palier $\pm 5^\circ$
Réglage vertical sans palier 360°
Boîte de connexion avec entrées de câble pour branchement en dérivation pour câble de raccordement \varnothing 10 - 14 mm max. $5 \times 2,5$ [□]
Bloc d'alimentation LED
220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
En fonctionnement en courant continu, la puissance LED est limitée à 50 %
Pilotage DALI
Une isolation d'origine existe entre le secteur et les câbles de commande
Classe de protection I
Degré de protection IP 66
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau puissants
Résistance aux chocs mécaniques IK08
Protection contre les chocs mécaniques < 5 joules
 – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Prise au vent: 0,065 m²
Poids: 8,4 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.
Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety indices

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations.
The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation.
If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales.
Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.
Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.

Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.

To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.

Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	62 W
Leuchten-Anschlussleistung	69 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a \text{ max}} = 45 \text{ }^\circ\text{C}$

99 460 K4

Modul-Bezeichnung	4x LED-0364/840
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI >80
Modul-Lichtstrom	12380 lm
Leuchten-Lichtstrom	10260 lm
Leuchten-Lichtausbeute	148,7 lm/W

99 460 K3

Modul-Bezeichnung	4x LED-0364/830
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI >80
Modul-Lichtstrom	12020 lm
Leuchten-Lichtstrom	9962 lm
Leuchten-Lichtausbeute	144,4 lm/W

Lamp

Module connected wattage	62 W
Luminaire connected wattage	69 W
Rated temperature	$t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Ambient temperature	$t_{a \text{ max}} = 45 \text{ }^\circ\text{C}$

99 460 K4

Module designation	4x LED-0364/840
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index	CRI >80
Module luminous flux	12380 lm
Luminaire luminous flux	10260 lm
Luminaire luminous efficiency	148,7 lm/W

99 460 K3

Module designation	4x LED-0364/830
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI >80
Module luminous flux	12020 lm
Luminaire luminous flux	9962 lm
Luminaire luminous efficiency	144,4 lm/W

Lampe

Puissance raccordée du module	62 W
Puissance raccordée du luminaire	69 W
Température de référence	$t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Température d'ambiance	$t_{a \text{ max}} = 45 \text{ }^\circ\text{C}$

99 460 K4

Marquage des modules	4x LED-0364/840
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI >80
Flux lumineux du module	12380 lm
Flux lumineux du luminaire	10260 lm
Rendement lum. d'un luminaire	148,7 lm/W

99 460 K3

Marquage des modules	4x LED-0364/830
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI >80
Flux lumineux du module	12020 lm
Flux lumineux du luminaire	9962 lm
Rendement lum. d'un luminaire	144,4 lm/W

Montage

Seilabhängiger mit Leuchte auf das Spannseil setzen. Einheit axial ausrichten.

Seilklemme mit Druckschrauben M8 fest mit dem Spannseil verbinden. Druckschrauben mit Kontermuttern sichern.

Zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung ist die Blindverschraubung durch die beiliegende Leitungsverdrahtung zu ersetzen.

Anschlusskasten öffnen und Freileitungen in Anschlusskasten einführen.

Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss an Klemmleiste vornehmen.

Zur digitalen Ansteuerung ist die Klemme DA, DA zu verwenden.

Bei Nichtbelegung dieser Klemme wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben. Leitungsverdrahtungen fest anziehen.

Wird keine Durchverdrahtung vorgenommen, muss eine Leitungsverdrahtung mit beiliegendem Blindstopfen verschlossen werden. Anschlusskasten schließen.

Dabei auf richtigen Sitz der Dichtung achten. Schrauben gleichmäßig fest anziehen.

Wenn das Trageil nicht waagrecht gespannt ist, so kann die Leuchte über die Schraubenverbindung an der Anschlussdose in eine waagerechte Brennlagung gebracht werden. Verstellbereich $\pm 5^\circ$.

Installation

Place cable hanger with luminaire onto the tension cable. Align unit axially.

Make tight connection between cable clamp with thrust screws M8 and tension cable.

Secure thrust screw with lock nut.

For through-wiring of the mains supply cable the dummy screw gland must be replaced with enclosed screw cable gland.

Open the connection box and lead free line ends into connection box.

Make earth conductor connection und electrical connection to connecting terminal.

For digital control please use the connecting terminal DA, DA.

In case this connector is not used the luminaire will be operated at full light output.

Tighten screw cable glands firmly.

When no through wiring is done, one screw cable gland must be closed with the enclosed dummy plug. Close the connection box.

Make sure that the gasket is positioned correctly.

Tighten screws evenly.

In case the supporting cable is not stretched in a horizontal position it is possible to bring the luminaire in a horizontal burning position by adjusting the screw joint at the junction box.

Adjustable range $\pm 5^\circ$.

Installation

Installer le boîtier de suspension avec le luminaire sur le câble tendu.

Régler l'axe de l'installation. Verrouiller le système sur le câble avec les vis de blocage M8. Sécuriser les vis de blocage avec les contre écrous.

Pour le branchement en dérivation du câble de raccordement la vis aveugle doit être remplacée par un presse-étoupe fourni.

Ouvrir la boîte de connexion et introduire les fils dans la boîte de connexion. Mettre à la terre et procéder au raccordement électrique sur le bornier.

Pour le pilotage numérique utiliser le bornier DA, DA.

Si ce bornier n'est pas raccordé le luminaire fonctionne sur la puissance maximale.

Bien serrer les presse-étoupes.

Dans le cas où un branchement en dérivation n'est pas effectué, l'un des presse-étoupes doit être fermé avec le bouchon fourni.

Fermer la boîte de connexion.

Veiller au bon emplacement du joint.

Serrer fermement et régulièrement les vis.

Dans le cas où le câble porteur n'est pas tendu horizontalement, le luminaire peut être réglé en position de fonctionnement horizontal avec le vissage de la boîte de raccordement.

Plage de réglage: $\pm 5^\circ$.

Bitte beachten Sie:

Den im Leuchtgehäuse befindlichen Trockenmittelbeutel nicht entfernen. Er dient zur Aufnahme von Restfeuchtigkeit.

Please note:

Do not remove the desiccant pouch from the luminaire housing. It is needed to remove residual moisture.

Attention :

Ne pas ôter le sachet de dessiccant se trouvant dans l'armature. Il permet d'absorber l'humidité résiduelle.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.

BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen.

Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.

Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.

Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.

Dichtungen der Leuchte überprüfen, ggf. ersetzen.

Ein defektes Glas muss ersetzt werden.

Leuchte schließen.

Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.

The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted.

The module can be replaced by qualified persons using standard tools.

Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module.

Inspect and, if necessary, replace the luminaire gaskets.

Defective glass must be replaced.

Close the luminaire.

Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette collée dans le luminaire.

Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.

Travailler hors tension et ouvrir le luminaire.

Respecter la fiche d'utilisation du module LED.

Vérifier et remplacer les joints du luminaire le cas échéant.

Un verre endommagé doit être remplacé.

Fermer le luminaire.

Ersatzteile

LED-Netzteil
LED-Modul 3000 K
LED-Modul 4000 K
Reflektor
Dichtung Gehäuse
Dichtung Anschlussdose

DEV-0270/700
LED-0364/830
LED-0364/840
76001 172
83001 401
83001 402

Spares

LED power supply unit
LED module 3000 K
LED module 4000 K
Reflector
Gasket housing
Gasket connection box

DEV-0270/700
LED-0364/830
LED-0364/840
76001 172
83001 401
83001 402

Pièces de rechange

Bloc d'alimentation LED
Module LED 3000 K
Module LED 4000 K
Réflecteur
Joint du boîtier
Joint boîte de raccordement

DEV-0270/700
LED-0364/830
LED-0364/840
76001 172
83001 401
83001 402