

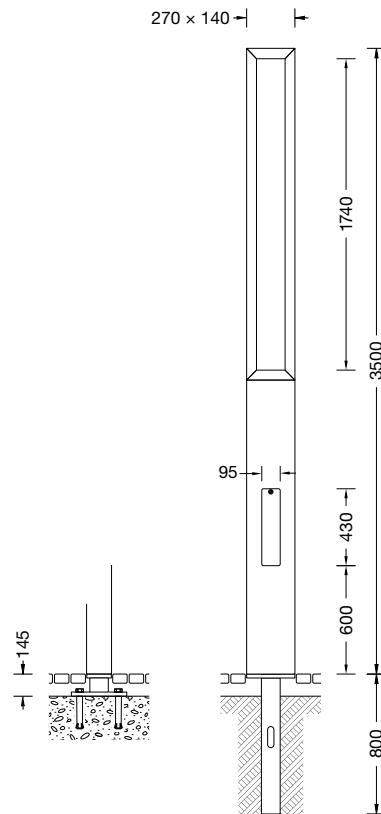


Lichtbauelement  
Light building element  
Profilé lumineux



IP 65

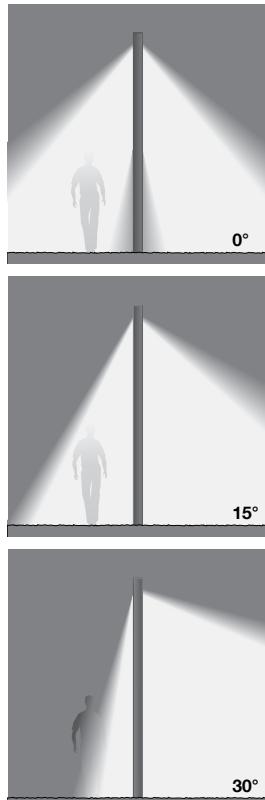

## Gebrauchsanweisung

### Anwendung

LED-Lichtbauelement mit 3-stufig einstellbarer Lichtstärkeverteilung.

### Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl

Sicherheitsglas

Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium optisches System auf 0°, 15° oder 30° einstellbar

Befestigung des Lichtbauelements mit dem Erdstück **71 140** oder mit dem Befestigungssockel **70 833** zum Aufschrauben auf ein Fundament (siehe Ergänzungsteile)

Mit eingesetzter Tür aus Aluminium Vierkant-Türverschluss (SW 8 mm)

Anschlusskasten 71 084

zur Durchverdrahtung – für 2 Kabel bis 7 x 6<sup>2</sup>

Klemmenbelegung L1·L2·L3·N·PE

2 Anschlussklemmen zum Anschluss von DALI Steuerleitungen

Sicherungsklemme mit Feinsicherung

6,3 A träge ø 5 x 20 mm

LED-Netzteil

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-264 V

Im Gleichspannungsbetrieb wird die LED-Leistung auf 50 % begrenzt

DALI steuerbar

Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden

Schutzkategorie II

Schutzart IP 65

Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser

Schlagfestigkeit IK06

Schutz gegen mechanische

Schläge < 1 Joule

– Konformitätszeichen

Windangriffsfläche: 0,92 m<sup>2</sup>

Gewicht: 40,2 kg

## Instructions for use

### Application

LED light building element with light distribution adjustable in 3 steps.

### Product description

Luminaire made of aluminium alloy, aluminium and stainless steel

Safety glass

Reflector made of pure anodised aluminium optical system can be adjusted 0°, 15° or 30° Fixing of the light building element with anchorage unit **71 140** or mounting base

**70 833** for bolting onto a foundation (see accessories)

With inserted door made of aluminium

Square door latch (wrench size 8 mm)

Connection box 71 084

for through-wiring – for 2 cables up to 7 x 6<sup>2</sup>

Terminal connection L1·L2·L3·N·PE

2 connecting terminals for connecting DALI control cables

Fuse terminal with micro fuse

6,3 A slow ø 5 x 20 mm

LED power supply unit

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-264 V

During DC operation the LED power is reduced to 50 %

DALI controllable

A basic insulation exists between power cable and control line

Safety class II

Protection class IP 65

Dust-tight and protection against water jets

Impact strength IK06

Protection against mechanical impacts < 1 joule

– Conformity mark

Wind catching area: 0.92 m<sup>2</sup>

Weight: 40.2 kg

## Fiche d'utilisation

### Utilisation

Profilé lumineux LED à répartition lumineuse réglable en 3 paliers.

### Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable

Verre de sécurité

Réflecteur en aluminium pur anodisé système optique réglable 0°, 15° ou 30°

La fixation du profilé lumineux est effectuée au choix sur pièce enterrée **71 140** ou socle de fixation **70 833** à fixer par vis sur un massif de fondation (voir accessoires)

Avec porte fabriquée en aluminium

Fermerture à vis à quatre pans (SW 8 mm)

Boîte de connexion 71 084 pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. 7 x 6<sup>2</sup>

Disposition de bornes L1·L2·L3·N·PE

2 bornes pour le raccordement du câbles de commande DALI

Porte fusible avec fusible à fil fin

6,3 A lent ø 5 x 20 mm

Bloc d'alimentation LED

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-264 V

En fonctionnement en courant continu, la puissance LED est limitée à 50 %

Pilotage DALI

Une isolation d'origine existe entre le réseau et les câbles de commande

Classe de protection II

Degré de protection IP 65

Etanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK06

Protection contre les chocs

mécaniques < 1 joule

– Sigle de conformité

Prise au vent: 0,92 m<sup>2</sup>

Poids: 40,2 kg

<b>Leuchtmittel</b>	<b>Lamp</b>	<b>lampe</b>
Modul-Anschlussleistung	Module connected wattage	28,9 W
Leuchten-Anschlussleistung	Luminaire connected wattage	32 W
Bemessungstemperatur	Rated temperature	$t_a=25\text{ }^{\circ}\text{C}$
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	$t_{a\max}=45\text{ }^{\circ}\text{C}$
<b>84 221 K3</b>	<b>84 221 K3</b>	<b>84 221 K3</b>
Modul-Bezeichnung	Module designation	LED-0944/830
Farbtemperatur	Colour temperature	3000 K
Farbwiedergabeindex	Colour rendering index	CRI > 80
Modul-Lichtstrom	Module luminous flux	3925 lm
Leuchten-Lichtstrom	Luminaire luminous flux	2368 lm
Leuchten-Lichtausbeute	Luminaire luminous efficiency	74 lm/W
<b>84 221 K4</b>	<b>84 221 K4</b>	<b>84 221 K4</b>
Modul-Bezeichnung	Module designation	LED-0944/840
Farbtemperatur	Colour temperature	4000 K
Farbwiedergabeindex	Colour rendering index	CRI > 80
Modul-Lichtstrom	Module luminous flux	3925 lm
Leuchten-Lichtstrom	Luminaire luminous flux	2368 lm
Leuchten-Lichtausbeute	Luminaire luminous efficiency	74 lm/W

**Sicherheit**  
Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

#### Vor der Montage zu beachten:

Die Befestigung des Lichtbauelements erfolgt mit dem Erdstück **71 140** oder mit dem Befestigungssockel **70 833** zum Aufschrauben auf ein Fundament (siehe Ergänzungsteile). Für den elektrischen Anschluss ist eine Kabellänge von ca. 1 m über Oberkante Bodenbelag ausreichend. Der Fußpunkt des Lichtbauelements darf nicht tiefer als die Oberkante des Bodenbelages liegen.

**Safety indices**  
The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.


#### Notice prior to installation:

The fixing of the light building element can be done with anchorage unit **71 140** or mounting base **70 833** for bolting onto a foundation (see accessories). A cable length of approx. 1 m above top edge of the mounting surface is sufficient for the electrical connection. The base of the light building element must not be below top edge of the mounting surface.

**Sécurité**  
Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

#### À respecter avant l'installation :

La fixation du profilé lumineux est effectuée au choix sur pièce enterrée **71 140** ou socle de fixation **70 833** à fixer par vis sur un massif de fondation (voir accessoires). Pour le raccordement électrique une longueur de câble d'environ 1 m au-dessus de la couche de finition du sol est nécessaire. Le bas du profilé lumineux ne doit pas se trouver en dessous de la couche de finition du sol.

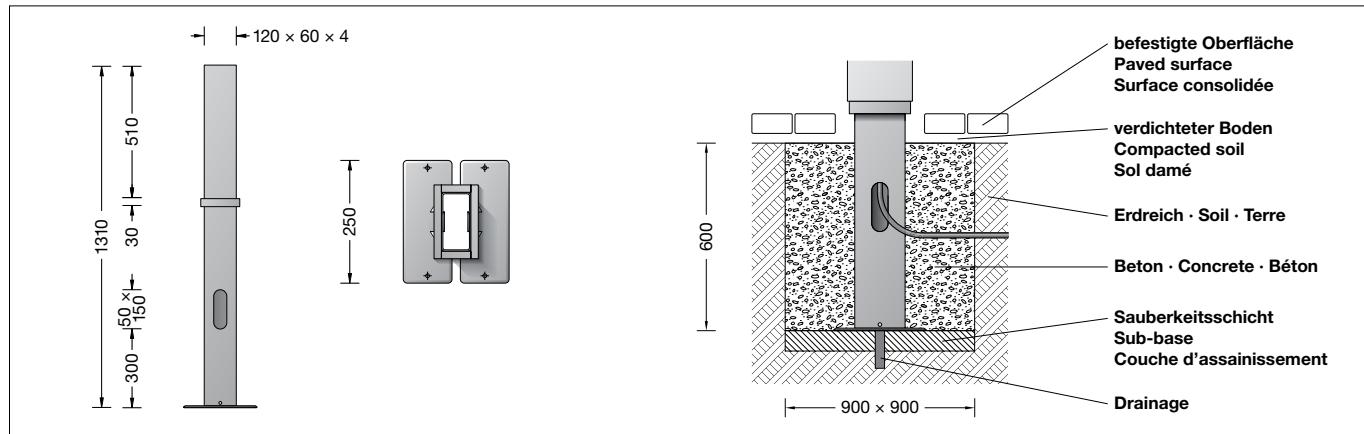

#### Montage Erdstück 71 140

Die Fundamentgröße ist abhängig von der Topographie, Bodenbeschaffenheit und Windbelastung und muss jeweils bauseits bestimmt werden. Dazu gilt die Norm DIN 1045. Die obige beispielhafte Fundamentempfehlung gilt nur für einen tragfähigen Baugrund und nur für das Lichtbauelement 84 221. Zweiteilige Grundplatte aus dem Erdstück entnehmen und am Erdstück befestigen. Erdkabel durch seitliche Leitungseinführung in das Erdstück einführen.


Erdstück standsicher einbauen. Es ist darauf zu achten, dass die rechteckige Flanschplatte in die gewünschte Leuchtenposition ausgerichtet wird und das Rohr absolut senkrecht steht. Die Schutzschicht im Bereich des Erdstückes darf nicht beschädigt werden.

#### Installation anchorage unit 71 140

The size of the foundation depends on the topography, condition of the soil and the wind load and must be determined on site. DIN 1045 applies. The above exemplary recommendation for a foundation is only applicable for a stable subgrade and the light building element 84 221. Remove the two-part anchor plate from the anchorage unit and fix it at the anchorage unit. Lead the mains supply cable through the lateral cable entry into the anchorage unit. Install anchorage unit stably. Note that the rectangular flange plate is aligned with the desired luminaire position and that the tube is absolutely vertical. The protective coating at the anchorage unit must not be damaged.

#### Installation pièce enterrée 71 140

Le volume et les dimensions du massif béton dépendent de la topographie, de la composition du sol, de la zone de vent, ainsi que des forces et des charges exercées et doivent être individuellement définis sur le chantier. La norme DIN 1045 est alors applicable. Le massif de fondation recommandé ci-dessus est un exemple uniquement valable pour un terrain à bâtir compact, et pour le profilé lumineux 84 221. Retirer de la pièce enterrée la plaque de stabilisation composée de deux pièces. Fixer la sur la pièce enterrée. Introduire le câble réseau dans la pièce à travers l'enterrée de câble latérale. Installer et stabiliser la pièce enterrée. Lors de l'installation de la pièce enterrée il faut bien vérifier que la flasque rectangulaire de fixation soit positionnée conformément à l'orientation souhaitée du luminaire et que le tube soit absolument en position verticale. La couche protectrice en contact et autour de la pièce enterrée ne doit pas être endommagée.

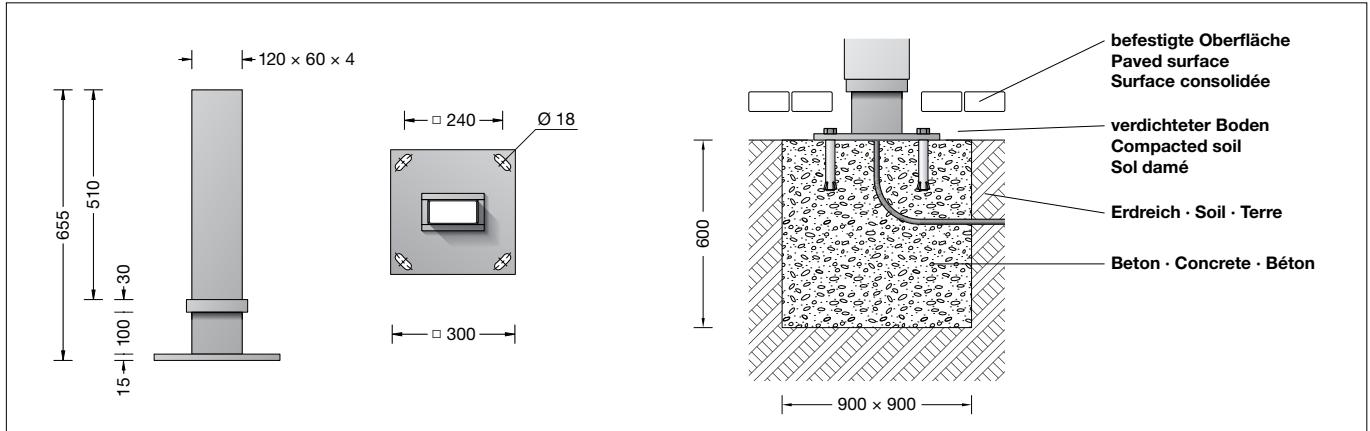

### Montage Befestigungssockel 70 833

Die Fundamentgröße ist abhängig von der Topographie, Bodenbeschaffenheit und Windbelastung und muss jeweils bauseits bestimmt werden.

Dazu gilt die Norm DIN 1045.

Die obige beispielhafte Fundamentempfehlung gilt nur für einen tragfähigen Baugrund und nur für das Lichtbauelement 84 221.

Erdkabel in den Befestigungssockel führen.

Befestigungssockel in die gewünschte Leuchtenposition ausrichten und auf Fundament standsicher befestigen.

Das Befestigungsmaterial ist bauseits festzulegen und zu stellen: z. B. Steinschrauben aus Edelstahl M16 X 300 DIN 529.

Dabei auf bauaufsichtliche Zulassung achten.

### Installation mounting base 70 833

The size of the foundation depends on the topography, condition of the soil and the wind load and must be determined on site. DIN 1045 applies.

The above exemplary recommendation for a foundation is only applicable for a stable subgrade and light building element 84 221. Lead underground cable into the mounting base.

Align mounting base with the desired luminaire position and fix pole stably on a foundation.

The fixing material must be determined and provided by the customer: e.g. stone bolts made of stainless steel M16 X 300 DIN 529. Note authorization through supervision of construction.

### Installation socle de fixation 70 833

Le volume et les dimensions du massif béton dépendent de la topographie, la pression à fond de fouille du sol, de la zone de vent, ainsi que des forces et des charges exercés et doivent être individuellement définis sur le chantier.

La norme DIN 1045 est alors applicable.

Le massif de fondation recommandé ci-dessus est un exemple uniquement valable pour un terrain à bâtir solide, et pour le profilé lumineux 84 221.

Introduire le câble réseau dans le socle de fixation.

Positionner le socle de fixation selon l'orientation souhaitée du luminaire et fixer le solidement sur le massif de fondation. Les matériaux de fixation doivent être définis et fournis sur le chantier: par exemple vis à scellement en acier inoxydable M16 X 300 DIN 529.

Respecter les consignes de la maîtrise d'ouvrage.

Verschluss der Montagetür entriegeln und Montagetür entnehmen.

Innensechskantschrauben (SW 4) durch die Öffnungen im Leuchtensockel lösen. Leuchte auf Erdstück oder Befestigungssockel setzen. Innensechskantschrauben fest anziehen.

Anzugsdrehmoment = 12 Nm.

Unlock the fastener of the installation door and remove the installation door.

Undo hexagon socket head screw (wrench size 4) through the openings in the luminaire base. Place luminaire onto anchorage unit or mounting base.

Tighten hexagon socket screws firmly. Torque = 12 Nm.

Déverrouiller le dispositif de fermeture et retirer la porte de montage.

Desserrer les vis à six pans creux (SW 4) par les ouvertures du socle du luminaire. Poser le luminaire sur la pièce à enterrer ou sur le socle de fixation.

Serrer fermement les vis à six pans creux. Moment de serrage = 12 Nm.

Anschlusskasten öffnen.

Erdkabel und Leuchtenanschlussleitung durch die Leitungseinführung in den Anschlusskasten führen.

Elektrischen Anschluss an Klemmen L1, L2, L3, N, D, D vornehmen.

Wird in der Anschlussleitung ein Schutzleiter mitgeführt, so ist dieser an der mit "PE" gekennzeichneten Klemme aufzulegen.

Der Anschluss der Steuerleitungen erfolgt über die beiden mit – DALI – gekennzeichneten Adern. Bei Nichtbelegung dieser Adern wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben.

Anschlusskasten schließen. Tür einsetzen und verriegeln.

Open the connection box.

Lead the luminaire wiring and mains supply cable through the cable entry into the connection box.

Make electrical connection on terminal L1, L2, L3, N, D, D.

If an earth conductor is carried with the mains supply cable, this earth conductor is to be connected to the terminal block designated as "PE".

The connection of the control cables is achieved by means of the both leads marked with – DALI –. In case these leads are not used the luminaire will be operated at full light output. Close the connection box.

Install the door and lock it.

Ouvrir la boîte de connexion.

Introduire le câble souterrain et le câble du luminaire dans la boîte de connexion par l'entrée de câble.

Procéder au raccordement électrique au bornier L1, L2, L3, N, D, D.

Si le câble de raccordement possède un fil de terre, il doit être raccordé au bornier marqué "PE".

Le raccordement des câbles de la commande est effectué avec les fils marqués – DALI –.

Si ces fils ne sont pas raccordés le luminaire fonctionne sur la puissance maximale. Se questi conduttori non vengono utilizzati, l'apparecchio funziona a piena potenza.

Fermé la boîte de connexion.

Installer et fermer la porte.

### Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.

Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.

To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components.

You can find them on our website at [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.

Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Lichttechnik

Eine innenliegende Verstellleinrichtung ermöglicht die Einstellbarkeit des optischen Systems der Leuchte.

So können eine symmetrische Lichtstärkeverteilung mit gleichen Lichtanteilen oder unterschiedliche asymmetrische Lichtstärkeverhältnisse erzeugt werden.

### Light technique

An internal adjusting device allows you to adjust the optical system of the luminaire. In this way, symmetrical light distribution can be achieved with the same proportions of light or

with different, asymmetrical light distribution.

### Technique d'éclairage

Un dispositif de réglage intégré permet l'ajustement du système optique du luminaire. On peut ainsi obtenir une répartition lumineuse symétrique avec un éclairage uniforme ou bien diverses intensités lumineuses asymétriques

## Einstellung der Ausstrahlrichtung:

Einstellung werkseitig 0°.

Für Einstellung 15° oder 30°:

Innensechskantschrauben (SW 4) im

Leuchtenkopf lösen und Deckel mit

Verstelleinrichtung abheben.

Innensechskantschrauben (SW 3) auf beiden

Seiten der Verstelleinrichtung lösen und

gewünschte Ausstrahlrichtung einstellen.

Innensechskantschrauben fest anziehen.

Deckel im Leuchtengehäuse einsetzen und

Schrauben gleichmäßig fest anziehen.

## Adjustment of the light radiation:

Joint adjustment is factory-set at 0°.

For adjustment 15° or 30°:

Undo hexagon socket head screws (wrench

size 4) in the luminaire top and lift off cover with

adjusting device.

Loosen the hexagon socket screws (wrench

size 3) on both sides of the adjusting device

and set the desired beam direction. Tighten the

hexagon socket screws.

Insert the cover into the luminaire housing and

tighten the screws evenly.

## Réglage de la direction du faisceau :

Réglage de la roue à l'usine 0°.

Pour réglage 15° ou 30° :

Desserrer les vis à six pans creux (SW 4) de la

tête du luminaire et soulever le couvercle avec

le dispositif de réglage.

Desserrer les vis à six pans creux (SW 3)

se trouvant de chaque côté du dispositif de

réglage puis régler la direction du faisceau


souhaitée. Serrer fermement les vis à six pans

creux.

Remettre en place le couvercle dans le

boîtier du luminaire puis serrer fermement et

régulièrement les vis.

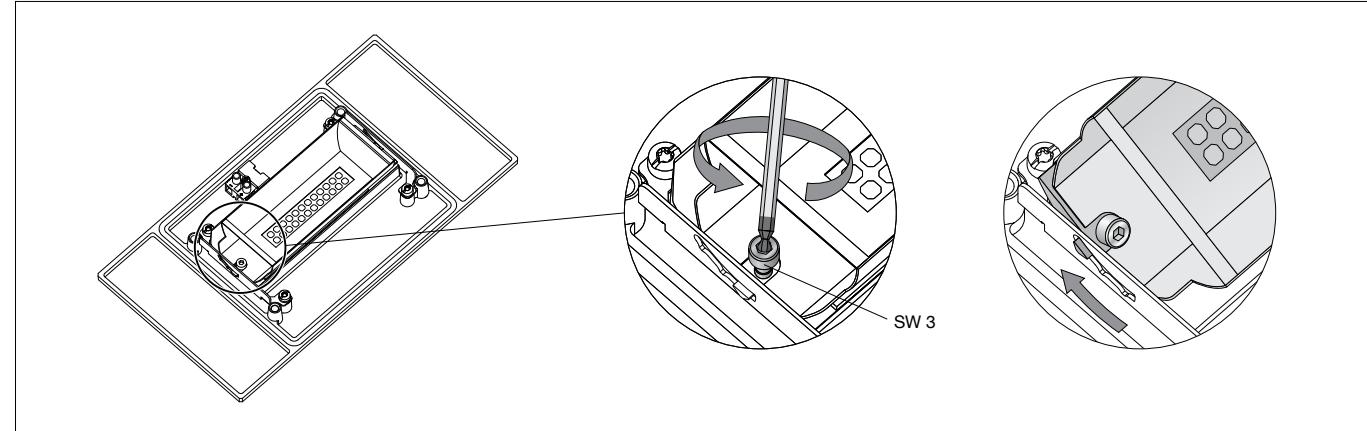

## Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien

Reinigungsmitteln von Schmutz und

Ablagerungen säubern.

Dafür keinen Hochdruckreiniger verwenden.

## Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free

cleansers from dirt and deposits.

Do not use high pressure cleaners.

## Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement le luminaire et le

débarrasser des dépôts et des souillures.

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

## Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.

BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen.

Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen. Anlage spannungsfrei schalten.

Innensechskantschrauben (SW 4) im Leuchtenkopf lösen und Deckel mit Verstelleinrichtung abheben.

LED-Modul austauschen.

Montagehinweise des LED-Moduls beachten.

Deckel im Leuchtengehäuse einsetzen und Schrauben gleichmäßig fest anziehen.

## Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.

The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted.

The module can be replaced by qualified persons using standard tools.

Disconnect the electrical installation.

Undo the hexagon socket head screws (wrench size 4) in the luminaire head and lift off cover with adjusting device.

Replace LED module. Note installation

instructions of the LED module.

Fit the cover in the luminaire housing and

tighten the screws evenly.

## Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette collée dans le luminaire.

Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.

Travailler hors tension.

Desserrer la vis à six pans creux (SW 4) dans la tête du luminaire et soulever le couvercle avec dispositif de réglage.

Remplacer l'élément LED. Respecter la fiche d'utilisation du module LED.

Remettre en place le couvercle dans le boîtier du luminaire puis serrer fort et régulièrement les vis.

## Ergänzungsteile

71 140 Erdstück

70 833 Befestigungssockel

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

## Accessories

71 140 Anchorage unit

70 833 Mounting base

A separate instructions for use can be provided upon request.

## Accessoires

71 140 Pièce enterrée

70 833 Socle de fixation

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

## Ersatzteile

LED-Netzteil

DEV-0270/700

LED-Modul 3000 K

LED-0944/830

LED-Modul 4000 K

LED-0944/840

Reflektor

76 001 295

Dichtung

83 001 440

## Spares

LED power supply unit

DEV-0270/700

LED module 3000 K

LED-0944/830

LED module 4000 K

LED-0944/840

Reflector

76 001 295

Gasket

83 001 440

## Pièces de rechange

Bloc d'alimentation LED

DEV-0270/700

Module LED 3000 K

LED-0944/830

Module LED 4000 K

LED-0944/840

Réflecteur

76 001 295

Joint

83 001 440