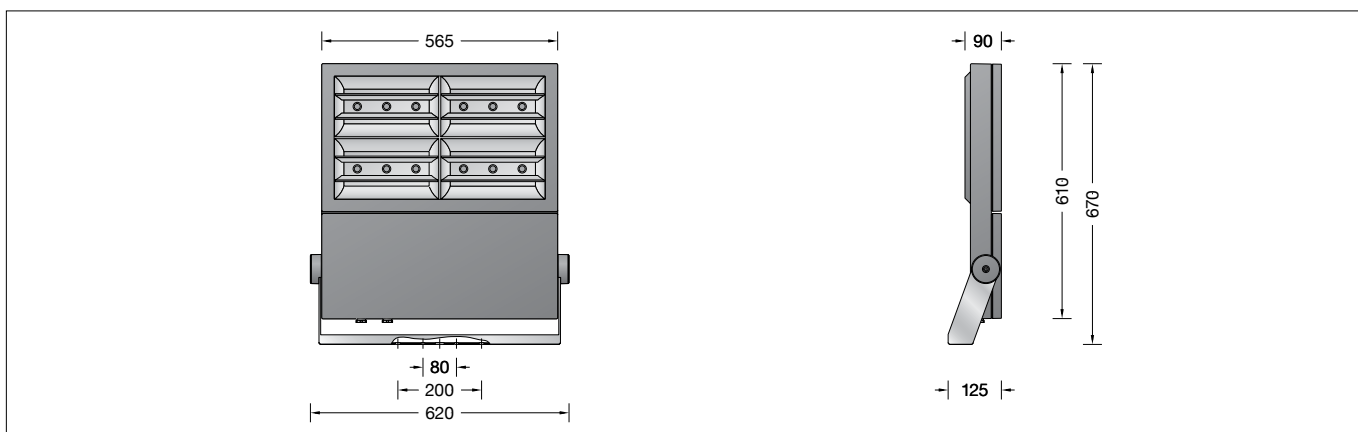


**BEGA****84 503**

Hochleistungsscheinwerfer  
High-performance floodlight  
Projecteur ultra puissant

**Gebrauchsanweisung****Instructions for use****Fiche d'utilisation****Anwendung**

LED-Hochleistungsscheinwerfer  
mit bandförmiger Lichtstärkeverteilung.

**Application**

LED high-performance floodlight  
with flat beam light distribution.

**Utilisation**

Projecteur ultra puissant à LED  
à répartition lumineuse elliptique.

**Produktbeschreibung**

Scheinwerfer besteht aus Aluminiumguss,  
Aluminium und Edelstahl  
Sicherheitsglas mit optischer Struktur  
Silikondichtung  
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium  
Schwenkbereich 180°  
Befestigungsbügel aus Edelstahl  
Werkstoff-Nr. 1.4301 mit  
1 zentralen Bohrung ø 22 mm und  
2 Bohrungen ø 9 mm · Abstand 80 mm  
2 Bohrungen ø 11,5 mm · Abstand 200 mm  
2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung  
zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung  
von ø 7,5-15 mm  
1 Leitungsverschraubung werkseitig mit  
Blindstopfen verschlossen  
Anschlussklemme und  
Schutzleiterklemme 2,5<sup>□</sup>  
Integrierter Umschalter zur manuellen  
Begrenzung des Lichtstroms oder  
Leistungsreduzierung über eine geschaltete  
Steuerleitung mit drei einstellbaren Leistungen  
70 % · 50 % · 30 %  
LED-Netzteil  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-264 V  
DC Start ≥ 198 V  
Im Gleichspannungsbetrieb wird die  
LED-Leistung auf 50 % begrenzt  
DALI steuerbar  
oder  
Dimmbar 1-10 V  
Schutzklasse I  
Schutzart IP 67  
Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges  
Untertauchen  
Schlagfestigkeit IK08  
Schutz gegen mechanische  
Schläge < 5 Joule  
⚡<sup>10</sup> – Sicherheitszeichen  
CE – Konformitätszeichen  
Windangriffsfläche: 0,38 m<sup>2</sup>  
Gewicht: 24,9 kg

**Product description**

Floodlight made of aluminium alloy,  
aluminium and stainless steel  
Safety glass with optical structure  
Silicone gasket  
Reflector made of pure anodised aluminium  
Swivel range 180°  
Mounting bracket made of stainless steel  
Steel grade no. 1.4301 with  
1 central drilling ø 22 mm and  
2 fixing holes ø 9 mm · 80 mm spacing  
2 fixing holes ø 11.5 mm · 200 mm spacing  
2 screw cable glands with strain relief  
for through-wiring of the mains supply cable  
from ø 7,5-15 mm  
1 screw cable gland closed at the factory with  
a dummy plug  
Connecting terminal and  
earth conductor terminal 2,5<sup>□</sup>  
Integrated changeover switch for the manually  
limitation of the luminous flux or power  
reduction via connected control cable with  
three adjustable outputs of 70 % · 50 % · 30 %  
LED power supply unit  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-264 V  
DC Start ≥ 198 V  
During DC operation the LED power  
is reduced to 50 %  
DALI controllable  
or  
dimmable 1-10 V  
Safety class I  
Protection class IP 67  
Dust-tight and protection against temporary  
immersion  
Impact strength IK08  
Protection against mechanical  
impacts < 5 joule  
⚡<sup>10</sup> – Safety mark  
CE – Conformity mark  
Wind catching area: 0.38 m<sup>2</sup>  
Weight: 24.9 kg

**Description du produit**

Projecteur fabriqué en fonderie d'aluminium,  
aluminium et acier inoxydable  
Verre de sécurité à structure optique  
Joint silicone  
Réflecteur en aluminium pur anodisé  
Inclinaison 180°  
Etrier de fixation en acier inoxydable  
Matériau no. 1.4301 avec  
1 trou central ø 22 mm et  
2 trous de fixation ø 9 mm · Entraxe 80 mm  
2 trous de fixation ø 11,5 mm  
Entraxe 200 mm  
2 presse-étoupes avec collier anti-traction  
en dérivation d'un câble de raccordement  
de ø 7,5-15 mm  
1 presse-étoupe fermée avec bouchon de  
l'usine  
Bornier et borne de mise à la terre 2,5<sup>□</sup>  
Commutateur intégré pour limiter manuellement  
le flux lumineux ou pour la réduction de  
puissance via un câble d'alimentation commuté  
avec trois puissances réglables  
70 % · 50 % · 30 %  
Bloc d'alimentation LED  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-264 V  
DC Start ≥ 198 V  
En fonctionnement en courant continu,  
la puissance LED est limitée à 50 %  
pour commande DALI  
ou  
Gradable 1 - 10 V  
Classe de protection I  
Degré de protection IP 67  
Étanche à la poussière et protégé contre  
l'immersion momentanée  
Résistance aux chocs mécaniques IK08  
Protection contre les chocs  
mécaniques < 5 joules  
⚡<sup>10</sup> – Sigle de sécurité  
CE – Sigle de conformité  
Prise au vent: 0,38 m<sup>2</sup>  
Poids: 24,9 kg

## Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

## Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt. Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Montage

Scheinwerferbefestigung mit 2 Schrauben M10 am Montagegrund oder mit 2 Schrauben M8 und G½ Mutter auf BEGA Ergänzungssteile. Innensechskantschrauben (SW 3) lösen und Deckel vom Anschlussgehäuse abheben. Zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung ist die Blindverschraubung durch die beiliegende Leitungsverschraubung zu ersetzen. Netzanschlussleitung max. 120 mm abisolieren und durch die Leitungsverschraubung führen. Der eingebaute Dichtungseinsatz ist für Leitungen  $\varnothing$  7,5-12 mm bestimmt. Für Leitungen  $\varnothing$  12,1-15 mm ist der im Beipack befindliche Dichtungseinsatz zu verwenden. Leitungsverschraubung fest anziehen. Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss an Klemme L und N vornehmen. Zur digitalen Ansteuerung ist die Klemme DA, DA zu verwenden. Zur analogen Dimmung ist die auf der Platine befindliche Klemme 1-10 V zu verwenden. Bei Nichtbelegung dieser Klemmen sowie Stellung Drehkodierschalter auf Position 0 wird der Scheinwerfer mit voller Lichtleistung betrieben.

## Lichtstromreduzierung

Neben der Ansteuerung DALI oder 1-10 V besteht außerdem die Möglichkeit, den Lichtstrom über einen integrierten Drehkodierschalter im Leuchtgehäuse manuell zu begrenzen. Hierbei ist die werkseitig eingesetzte Brücke zwischen **L** und **L'** zu entfernen.

Gleichzeitig wird hierdurch ein Betrieb bei höheren Umgebungstemperaturen möglich.

Schalterstellung 0 = 100%	$t_{a_{max}}$ : 35 °C
Schalterstellung 1 = 70%	$t_{a_{max}}$ : 55 °C
Schalterstellung 2 = 50%	$t_{a_{max}}$ : 65 °C
Schalterstellung 3 = 30%	$t_{a_{max}}$ : 75 °C

Des weiteren kann der Lichtstrom auch über eine geschaltete Steuerphase **L'** von 100 % auf eine über die Drehkodierschalterstellung ausgewählte Leistung begrenzt werden. Hierzu ist die geschaltete Steuerphase an Klemme **L'** anzuschließen und die werkseitig eingesetzte Brücke zwischen **L** und **L'** zu entfernen.  
Steuerphase ein = 100 % Leistung  
Steuerphase aus = reduzierte Leistung

## Safety indices

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If any luminaire is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

## Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Installation

Fixing of floodlight to mounting surface with 2 screws M10 or with 2 screws M8 and G½ nut to BEGA accessories. Undo hexagon socket screws (wrench size 3) and remove cover from the connection housing. For through-wiring of the mains supply cable the dummy screw gland must be replaced with enclosed screw cable gland. Strip mains supply cable max. 120 mm and pass the it through the screw cable gland. The installed gasket insert is intended for cables  $\varnothing$  7,5-12 mm. For cables  $\varnothing$  12,1-15 mm use the gasket insert that you will find in the enclosed bag. Tighten screw cable gland. Make earth conductor connection and electrical connection to the connecting terminal L and N. For digital control please use the connecting terminal DA, DA. The terminal 1-10 V on the PCB is provided for analogue dimming purposes. If these terminals are not assigned and if the rotary coded switch is set to position 0, the floodlight will work with full light output.

## Reduction of luminous flux

In addition to using DALI or 1-10 V for control purposes, you can limit the luminous flux manually by means of an integrated rotary coded switch inside the luminaire housing. In this case you must remove the factory-fitted bridge from between **L** and **L'**.

By this means an operation at higher ambient temperatures is possible.

Switch position 0 = 100%	$t_{a_{max}}$ : 35 °C
Switch position 1 = 70%	$t_{a_{max}}$ : 55 °C
Switch position 2 = 50%	$t_{a_{max}}$ : 65 °C
Switch position 3 = 30%	$t_{a_{max}}$ : 75 °C

In addition a switched control phase **L'** can also be used to control the luminous flux from 100 % to an output selected with the rotary encoding switch setting. In this case you must connect the switched control phase to terminal **L'** and remove the factory-fitted bridge from between **L** and **L'**.  
Control phase on = 100 % output  
Control phase off = reduced output

## Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Toutes les modifications apportées au luminaire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

## Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Installation

Fixation du projecteur avec 2 vis M10 sur support de fixation ou avec 2 vis M8 et écrou G½ sur accessoires BEGA. Desserrer les vis à six-pans creux (SW 3) et soulever le couvercle du boîtier de raccordement. Pour le branchement en dérivation du câble de raccordement la vis aveugle doit être remplacée par un presse-étoupe fourni. Dénuder de max 120 mm le câble de raccordement et l'introduire par le presse-étoupe. Le joint installé est prévu pour câbles de  $\varnothing$  7,5-12 mm. Pour les câbles  $\varnothing$  12,1-15 mm le joint se trouvant dans le jeu supplémentaire fourni doit être utilisé. Serrer fermement le presse étoupe. Mettre à la terre et procéder au raccordement électrique au bornier L et N. Pour le pilotage numérique utiliser le bornier DA, DA. Pour la gradation analogique raccorder le bornier 1-10 V. Si ces borniers ne sont pas raccordés et si le commutateur de codage rotatif est en position 0, le projecteur fonctionne sur la puissance maximale.

## Réduction de flux lumineux

Outre le pilotage numérique ou 1-10 V, il est possible de limiter le flux lumineux manuellement par un commutateur de codage rotatif intégré se trouvant dans le boîtier. Pour ce faire, le pont installé à l'usine entre **L** et **L'** doit être enlevé.

En même temps ce faisant on peut opérer le projecteur aux températures d'ambiance élevées.


Commutateur en pos. 0 = 100%	$t_{a_{max}}$ : 35 °C
Commutateur en pos. 1 = 70%	$t_{a_{max}}$ : 55 °C
Commutateur en pos. 2 = 50%	$t_{a_{max}}$ : 65 °C
Commutateur en pos. 3 = 30%	$t_{a_{max}}$ : 75 °C

De plus, le flux lumineux peut simultanément être limité par une phase de commande branchée sur **L'** de 100 % et par une puissance choisie sur le commutateur de codage rotatif. Pour ce faire, le fil de connexion doit être raccordé au bornier **L'** et le pont installé à l'usine entre **L** et **L'** doit être enlevé.  
Phase de commande en service =  
Puissance 100 %  
Phase de commande en arrêt =  
Puissance réduite

**Die Umschaltung darf nur durch eine elektrotechnische Fachkraft erfolgen. Anlage spannungsfrei schalten, mindestens 10 Sekunden warten und dann die gewünschte Schalterstellung wählen.**

**Only an electrician is allowed to perform the switching over. Disconnect the system from the power supply, wait at least 10 seconds and then select the required switch position.**

**La commutation ne doit être effectuée que par un électricien agréé. Travailler hors tension, attendre au minimum 10 secondes, puis sélectionner la position du commutateur souhaitée.**

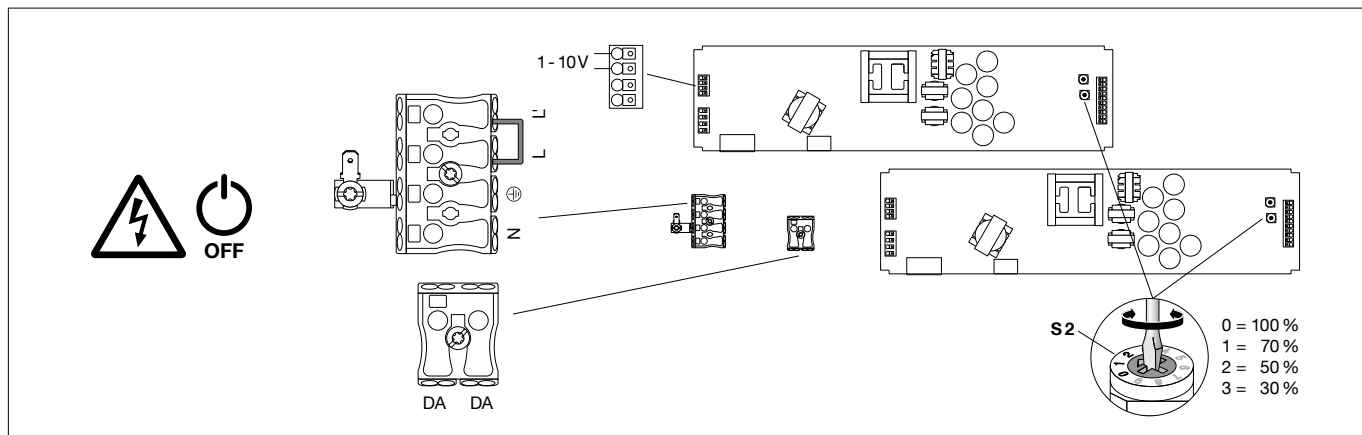

Schutzleiterverbindung zum Anschlussgehäuse herstellen – Steckverbindung – und Deckel auf das Anschlussgehäuse montieren. Dabei ist darauf zu achten, dass die Schutzleiterader nicht zwischen Deckel und Gehäuse eingeklemmt wird. Auf richtigen Sitz der Dichtung achten. Schrauben gleichmäßig fest anziehen. Anzugsdrehmoment = 1,5 Nm.

Make earth conductor connection to the connection housing – plug connection – and assemble cover onto the connection housing. Please note that the earth conductor lead are not jammed between cover and housing. Make sure that gasket is positioned correctly. Tighten the screws evenly. Torque = 1.5 Nm.

Mettre à la terre le boîtier de raccordement. – Connecteur embrochable – et installer le couvercle sur le boîtier de raccordement. Veiller à ce que le fil de terre ne soit pas coincé entre le couvercle et le boîtier. Veiller au bon emplacement du joint. Serrer fermement et régulièrement les vis. Moment de serrage = 1,5 Nm.

Scheinwerfereinstellung vornehmen. Gelenkschraube lösen und Scheinwerfer einstellen. Gelenkschraube anziehen. Anzugsdrehmoment = 20 Nm.

Adjust the floodlight. Undo the joint screw and adjust the floodlight. Tighten the joint screw. Torque = 20 Nm.

Régler le projecteur. Desserrer la vis de la rotule et régler l'angle du projecteur. Serrer la vis de la rotule. Moment de serrage = 20 Nm.

#### Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	346,8 W
Leuchten-Anschlussleistung	385 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a,max} = 35 \text{ }^\circ\text{C}$

Bei Leistungsreduzierung erhöht sich die maximale Umgebungstemperatur auf min. 55°C.

#### Lamps

Module connected wattage	346.8 W
Luminaire connected wattage	385 W
Rated temperature	$t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Ambient temperature	$t_{a,max} = 35 \text{ }^\circ\text{C}$

If the power is reduced, the maximum ambient temperature will increase to min. 55°C.

#### Lampe

Puissance raccordée du module	346,8 W
Puissance raccordée du luminaire	385 W
Température de référence	$t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
Température d'ambiance	$t_{a,max} = 35 \text{ }^\circ\text{C}$

Dans le cas d'une réduction de puissance, la température de référence maximale passe à 55°C minimum.

#### 84 503 K4

Modul-Bezeichnung	4x LED-0674/840
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Modul-Lichtstrom	53580 lm
Leuchten-Lichtstrom	39170 lm
Leuchten-Lichtausbeute	101,7 lm/W

#### 84 503 K4

Module designation	4x LED-0674/840
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index	CRI > 80
Module luminous flux	53580 lm
Luminaire luminous flux	39170 lm
Luminaire luminous efficiency	101,7 lm/W

#### 84 503 K4

Marquage des modules	4x LED-0674/840
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Flux lumineux du module	53580 lm
Flux lumineux du luminaire	39170 lm
Rendement lum. d'un luminaire	101,7 lm/W

#### 84 503 K3

Modul-Bezeichnung	4x LED-0674/830
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Modul-Lichtstrom	51960 lm
Leuchten-Lichtstrom	37985 lm
Leuchten-Lichtausbeute	98,7 lm/W

#### 84 503 K3

Module designation	4x LED-0674/830
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 80
Module luminous flux	51960 lm
Luminaire luminous flux	37985 lm
Luminaire luminous efficiency	98,7 lm/W

#### 84 503 K3

Marquage des modules	4x LED-0674/830
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 80
Flux lumineux du module	51960 lm
Flux lumineux du luminaire	37985 lm
Rendement lum. d'un luminaire	98,7 lm/W

#### 84 503 K2

Modul-Bezeichnung	4x LED-0674/622
Farbtemperatur	2200 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 60
Modul-Lichtstrom	50640 lm
Leuchten-Lichtstrom	37020 lm
Leuchten-Lichtausbeute	96,2 lm/W

#### 84 503 K2

Module designation	4x LED-0674/622
Colour temperature	2200 K
Colour rendering index	CRI > 60
Module luminous flux	50640 lm
Luminaire luminous flux	37020 lm
Luminaire luminous efficiency	96,2 lm/W

#### 84 503 K2

Marquage des modules	4x LED-0674/622
Température de couleur	2200 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 60
Flux lumineux du module	50640 lm
Flux lumineux du luminaire	37020 lm
Rendement lum. d'un luminaire	96,2 lm/W

#### Lichttechnik

Scheinwerfer mit bandförmiger Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 27/76°

#### Light technique

Floodlight with flat beam light distribution. Half beam angle 27/76°

#### Technique d'éclairage

Projecteur à répartition lumineuse elliptique. Angle de diffusion à demi-intensité 27/76°

## Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz und Ablagerungen säubern.  
Dafür keinen Hochdruckreiniger verwenden.

## Bitte beachten Sie:

Den im Leuchtengehäuse befindlichen Trockenmittelbeutel nicht entfernen.  
Er dient zur Aufnahme von Restfeuchtigkeit.

## Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.  
BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen.  
Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.  
Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.  
Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.  
Dichtungen der Leuchte überprüfen, ggf. ersetzen.  
Ein defektes Glas muss ersetzt werden.  
Leuchte schließen.

## Ergänzungsteile

Montagedose und Befestigungssockel für die ortsfeste Montage eines Scheinwerfers auf Pfeilern, Wänden oder unter Decken  
**70 225** Montagedose IP 65  
**70 348** Montagedose IP 55  
**70 208** Befestigungssockel h = 120 mm

Aufsatzmuffen für die Montage eines Scheinwerfers auf einem Mast  
**70 342** Aufsatzmuffe ø 76 mm  
**70 343** Aufsatzmuffe ø 89 mm

Scheinwerfertraversen mit Anschlusskasten für die Montage auf Wände, unter Decken oder auf dem Boden  
**70 761** Traverse für 3 Scheinwerfer  
**71 102** Blende  
Die aufschraubbare Blende verhindert den seitlichen Einblick aus einer Richtung bis 45°.

**71 103** Raster  
Das innenliegende Raster verhindert den seitlichen Einblick aus allen Richtungen bis 45°.

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

## Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt and deposits.  
Do not use high pressure cleaners.

## Please note:

Do not remove the desiccant pouch from the luminaire housing.  
It is needed to remove residual moisture.

## Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.  
The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted.  
The module can be replaced by qualified persons using standard tools.  
Disconnect the system and open the luminaire.  
Please follow the installation instructions for the LED module.  
Inspect and, if necessary, replace the luminaire gaskets.  
Defective glass must be replaced.  
Close the luminaire.

## Accessories

Mounting box and mounting base for permanent mounting of floodlights on pillars, walls and ceilings  
**70 225** Mounting box IP 65  
**70 348** Mounting box IP 55  
**70 208** Mounting base h = 120 mm

Pole caps for mounting a floodlight on a pole  
**70 342** Pole cap for ø 76 mm  
**70 343** Pole cap for ø 89 mm

Cross beams for floodlights for mounting on walls, under ceilings or on the floor  
**70 761** Cross beam for 3 floodlights  
**71 102** Shield  
The shield can be screwed on and prevents lateral glare from one direction up to an angle of 45°.

**71 103** Louvre  
The internal louvre prevents looking from a lateral angle up to 45° into the luminaire from all directions.

For the accessories a separate instructions for use can be provided upon request.

## Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement le luminaire et le débarrasser des dépôts et des souillures.  
Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

## Attention :

Ne pas ôter le sachet de dessiccant se trouvant dans l'armature.  
Il permet d'absorber l'humidité résiduelle.

## Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette collée dans le luminaire.  
Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.  
Travailler hors tension et ouvrir le luminaire.  
Respecter la fiche d'utilisation du module LED.  
Vérifier et remplacer les joints du luminaire le cas échéant.  
Un verre endommagé doit être remplacé.  
Fermer le luminaire.

## Accessoires

Boîtes de montage et socle de fixation pour l'installation fixe d'un projecteur sur des piliers, des murs ou au plafond  
**70 225** Boîte de montage IP 65  
**70 348** Boîte de montage IP 55  
**70 208** Socle de fixation h = 120 mm

Manchons pour l'installation d'un projecteur sur un mât  
**70 342** Manchon pour mât ø 76 mm  
**70 343** Manchon pour mât ø 89 mm

Traverse d'adaptation pour projecteurs, pour le montage sur murs, sous plafonds ou sur le sol  
**70 761** Traverse pour 3 projecteurs  
**71 102** Visière  
La visière à fixer par vis empêche le contact visuel latéral jusqu'à d'une direction donnée 45°.

**71 103** Grille de défilement  
La grille installée à l'intérieur du projecteur, défile la lumière sur 45° de tous les côtés.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

## Ersatzteile

Ersatzglas	14 001 180
LED-Netzteil	DEV-0161/1200
LED-Modul 2200 K	LED-0674/622
LED-Modul 3000 K	LED-0674/830
LED-Modul 4000 K	LED-0674/840
Reflektor	76 001 520
Dichtung Glas	83 001 573
Dichtung Gehäuse	83 001 577

## Spares

Spare glass	14 001 180
LED power supply unit	DEV-0161/1200
LED module 2200 K	LED-0674/622
LED module 3000 K	LED-0674/830
LED module 4000 K	LED-0674/840
Reflector	76 001 520
Gasket glass	83 001 573
Gasket housing	83 001 577

## Pièces de rechange

Verre de rechange	14 001 180
Bloc d'alimentation LED	DEV-0161/1200
Module LED 2200 K	LED-0674/622
Module LED 3000 K	LED-0674/830
Module LED 4000 K	LED-0674/840
Réflécteur	76 001 520
Joint du verre	83 001 573
Joint du boîtier	83 001 577